


Rozvaděč R4 - přehledové schéma, II. část

ČSÍ Praha – rekonstrukce elektroinstalace objektu ústředí
Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21, Praha 5

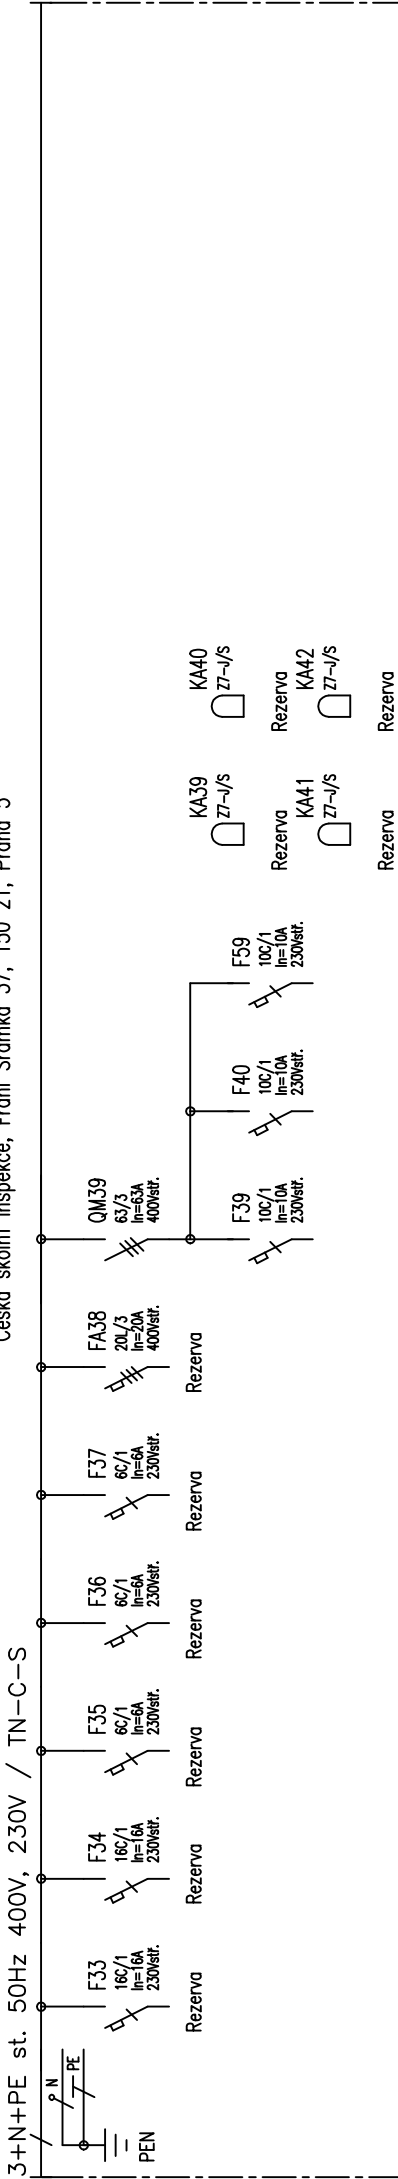

Rezerva celkem 20x

VÝVOD C.
CÍSLO KABELU
TYP KABELU
ZARÍZENÍ
Pt. [kW]

TYP PROVEDENÍ: Oceloplechový rozvaděč polozapuštěný
 KRYTÍ: IP43 / IP20, In=63A
 ROZMĚRY: 1000x1000x150mm
 DELENÍ: bez dělení, 3+PE+N 50Hz, 400V TN-C-S
 NÁTĚR: Šedá RAL 7035 oceloplechový
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD (Y): SPODEM pod omítkou
 VÝVODY: SHORA pod omítkou

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správci sítí, investorem a projektantem část stavební.
 Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.
 Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

LIST C.: 1.	1: 1x44	Rozvaděč R4 – přehl. schéma, II. část (stáv. stav)		ARCHIVNÍ CÍSLO:
LISTU:		OBJ.C.,PJ: OBÚ.C.,PJ: AKCE: ČSÍ Praha – rekonstrukce elektroinst. objektu ústředí	YKRES CÍSLO:	
Měřtko	----	Fr. Šrámka 37	51/2013	
Ing. Pavel Poruba	PROVEDL:	DATUM: 09/2013	INVESTOR: ČSÍ Praha, Fráni Šrámka 37, 150 21, Praha 5	E-03
IC:46574450				