


Rozvaděč R4.2 - přehledové schéma, II. část (stávající stav)

ČSÍ Praha – rekonstrukce elektroinstalace objektu ústředí  
Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21, Praha 5

Předchozí viz přehledové schéma, I. část

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN–C–S

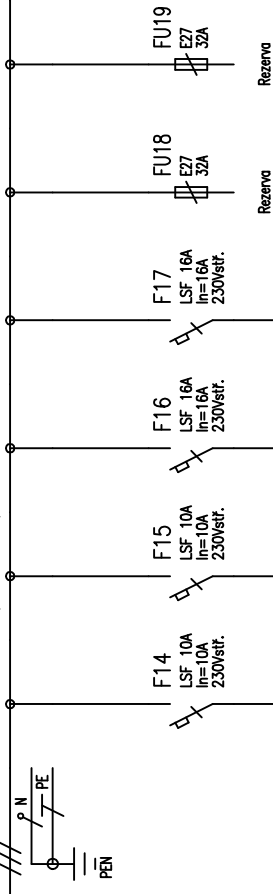

VÝVOD C.
CÍSLO KABELU
TYP KABELU
ZARÍZENÍ
P <sub>I</sub> [kW]

Z10 WL Z10 AKY 2Bx2,5mm <sup>2</sup>	Z11 WL Z11 AKY 2Bx2,5mm <sup>2</sup>	Z12 WL Z12 AKY 2Bx2,5mm <sup>2</sup>	Z13 WL Z13 AKY 2Bx2,5mm <sup>2</sup>
Z10 1,5kW	Z11 1,5kW	Z12 1,5kW	Z13 1,5kW
Zásuvky počítače levá strana	Zásuvky počítače levá strana	Zásuvky počítačový rozvaděč	Zásuvky počítačový rozvaděč

TYP PROVEDENÍ: Oceloplechový polozapuštěný  
KRYTÍ: IP40 / IP20, třída ochrany I.  
ROZMĚRY: 505mm x 445mm x 127 mm  
DĚLENÍ: Bez dělení, max. 56 modulů  
NÁTER: Oceloplechový bílý RAL (9016)  
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI  
PŘÍVOD (Y): SHORA, pod omítkou  
VÝVODY: NAHORU, pod omítkou

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správci sítí, investorem a projektantem část stavební.  
Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profesí elektro.  
Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

LIST C.: LISTU:	1: 1x44	Rozvaděč R4.2 – přehl. schéma, II. část (stáv. stav)			ARCHIVNÍ CÍSLO:
MĚŘÍTKO	----	OBJ.C.,PJ: Fr. Šrámka 37	ZAK.CÍSLO: ČSÍ Praha 51/2013	AKCE: ČSÍ Praha–rekonstrukce elektroinst. objektu ústředí	YKRES CÍSLO:
Ing. Pavel Poruba IČ:46574450		PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 09/2013	INVESTOR: ČSÍ Praha, Fráni Šrámka 37, 150 21, Praha 5	E–07